

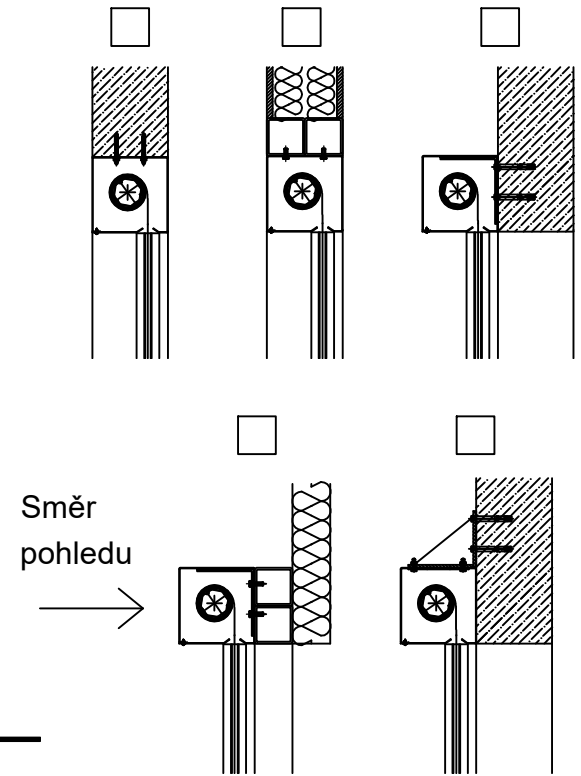


POHLED NA STAVEBNÍ OTVOR


SVISLÝ ŘEZ - KOTVENÍ SCHRÁNKY

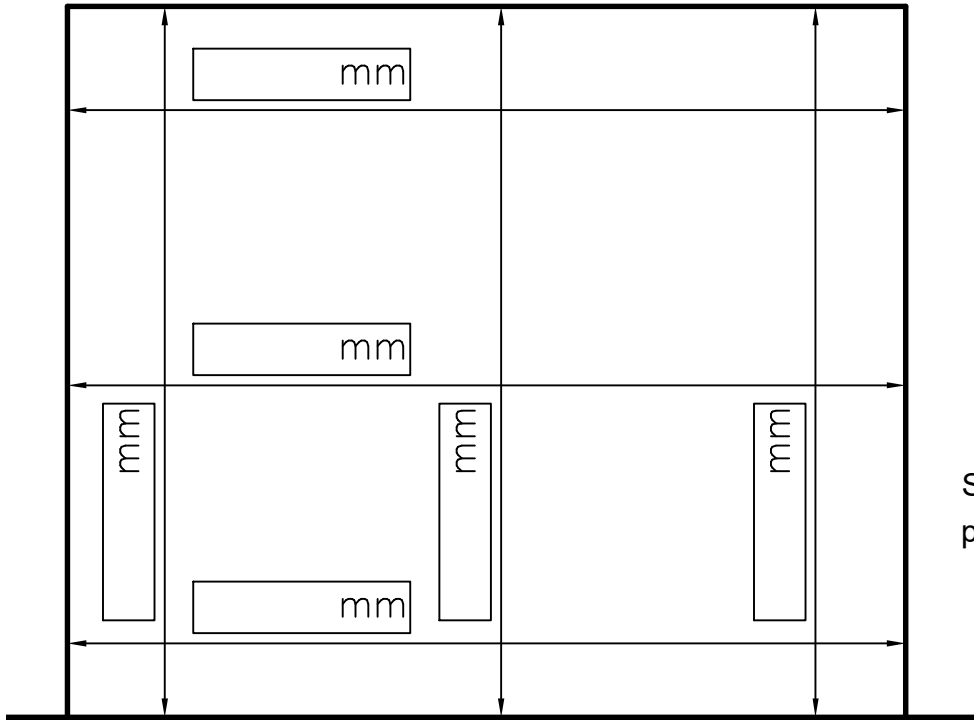

VODOROVNÝ ŘEZ - KOTVENÍ VODÍCÍCH PROFILŮ

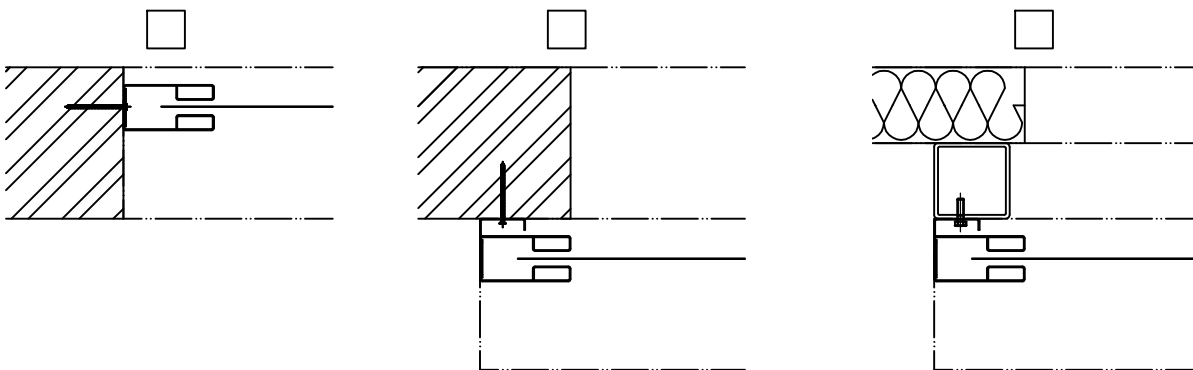

VÝVOD VODY (POUZE PRO POŽÁRNÍ ODOLNOST EI)

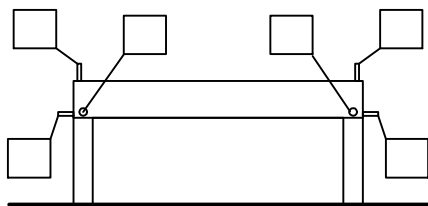

DOSEDACÍ PLOCHA ZÁVAŽÍ



Název a číslo zakázky
 Množství
 Zaměřil (jméno, tel. číslo)
 Požární odolnost
 EPS
 Detektor kouře (2 ks)
 Detektor tepla (2 ks)
 RAL / FeZn
 Pozice motoru

ks
Ano / Ne
Ano / Ne
Ano / Ne
vlevo / vpravo

*Společnost FK servis nezodpovídá za chyby vzniklé chybným zaměřením objednatele.

	FK servis s.r.o. Přemyslova 745 273 06 Kladno - Libušín Česká Republika	Tel.: +420 312 672 900 e-mail: fkservis@fkservis.cz http://www.fkservis.cz	Datum: 16.5.2023
	Výkres č. 1.5 Verze: 02	Název: Roletový požární uzávěr FK ROLL EW/EI Zaměřovací výkres Dostupný na: https://fkservis.cz/fk-roll-zamerovaci-vykres	Počet listů: 1 Měřítko: Kreslil: Ing. Radek Lassig Schválil: Bc. František Krejčl